


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ  
А.П. Кадыков

**ПРОТОКОЛ**  
испытаний № 332/4/Б от «05» марта 2018 г.  
страница-1, всего страниц-1

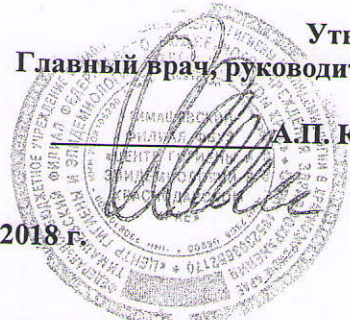

Заказчик: ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул.О.Кошевого,196  
Объект, где производился отбор пробы (образца): ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, напротив ул. Советская,116 на линии подачи воды к МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района  
Точка отбора: водопроводный кран смотрового колодца  
**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая - централизованное водоснабжение**  
Тара, упаковка: стерильная бутылка 0,5л  
Дата и время отбора пробы: 01.03.2018г. 10час.00мин.  
Дата и время поступления пробы в ИЛ: 01.03.2018г. 10час.30мин.  
Отбор пробы выполнил: мастер водопровода Гончаров В.Ю.  
• НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».  
Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль  
Цель проведения испытаний: Оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

**Примечание:** настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.


Дата начала испытаний: 01.03.2018г.  
Дата окончания испытаний: 03.03.2018г.

Место проведения испытаний: 352750 Краснодарский край, Брюховецкий район, ст.Брюховецкая, ул.Кубанская, 132, тел.8(861)56-3-51-31

Испытания проводили: О.В. Давиденко Давиденко О.В.

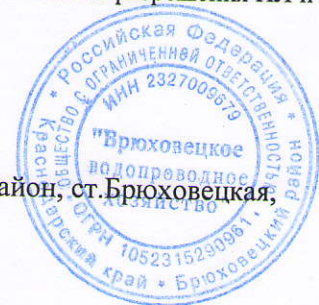

г.в. м.м.



О.В. Давиденко